PAS300

V 9.12

2021 11

1. PAS300 1
1.1. 1
1.2. 1
1.3. 2
1.4. SOE 2
1.5. Modbus 2
2. PAS300 3
2.1. 3
2.2. 3
2.3. 4
2.4. 4
2.5. 5
2.6. SOE 5
2.7. Modbus 5
3. PAS300 6
3.1. DC 6
3.2. IT 6
3.3. 6
3.4. 7

1. PAS300

1.1.

控制器	模拟量	冗余模拟量	数字量	冗余数字量	SOE	Modbus通讯	DC电源	IT网络	软件	机柜
序号	模块				配套底座				说明	
	名称	型号	名称	型号						
1									需要CP 冗余时，要配置2个CP 模块。 底座提供2个CP 模块插槽，支持CP 冗余功能， 支持非冗余总线。	
2									与TC模块配套使用，每个装有TC模块的机柜配置一块。	

1.2.

控制器	模拟量	冗余模拟量	数字量	冗余数字量	SOE	Modbus通讯	DC电源	IT网络	软件	机柜
序号	模块				配套底座				说明	
	名称	型号	名称	型号						
	8通道模拟量输入模块	AI6110								
	8通道热电阻输入模块	RTD6110								
	8通道热电偶		通用双槽底座	T 6152						

1.3.

控制器	模拟量	冗余模拟量	数字量	冗余数字量	SOE	Modbus通讯	DC电源	IT网络	软件	机柜

序号	模块		配套底座		说明
	名称	型号	名称	型号	
1					16通道DI输入，24V查询电压。



1.4. SOE

控制器	模拟量	冗余模拟量	数字量	冗余数字量	SOE	Modbus通讯	DC电源	IT网络	软件	机柜

序号					说明
1					16通道DI输入，24V查询电压。 底座可安装2个非冗余总线 IO模块。
2	16通道48VDC SOE输入模块	SOE6112			16通道DI输入，48V查询电压。 底座可安装2个非冗余总线 IO模块。


1.5. Modbus

控制器	模拟量	冗余模拟量	数字量	冗余数字量	SOE	Modbus通讯	DC电源	IT网络	软件	机柜


序号			说明
1			底座可安装1个非冗余总线 IO模块。
2			底座可安装2个非冗余总线 IO模块。

2. PAS300


2.1.

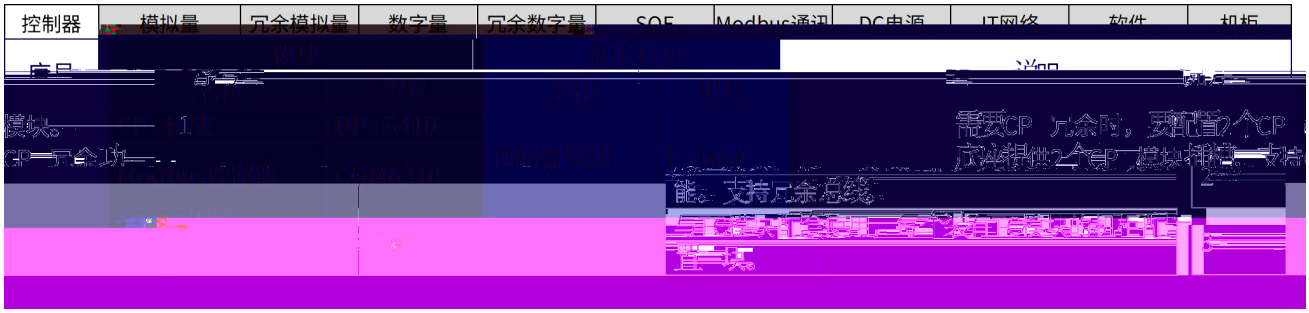


2.2.

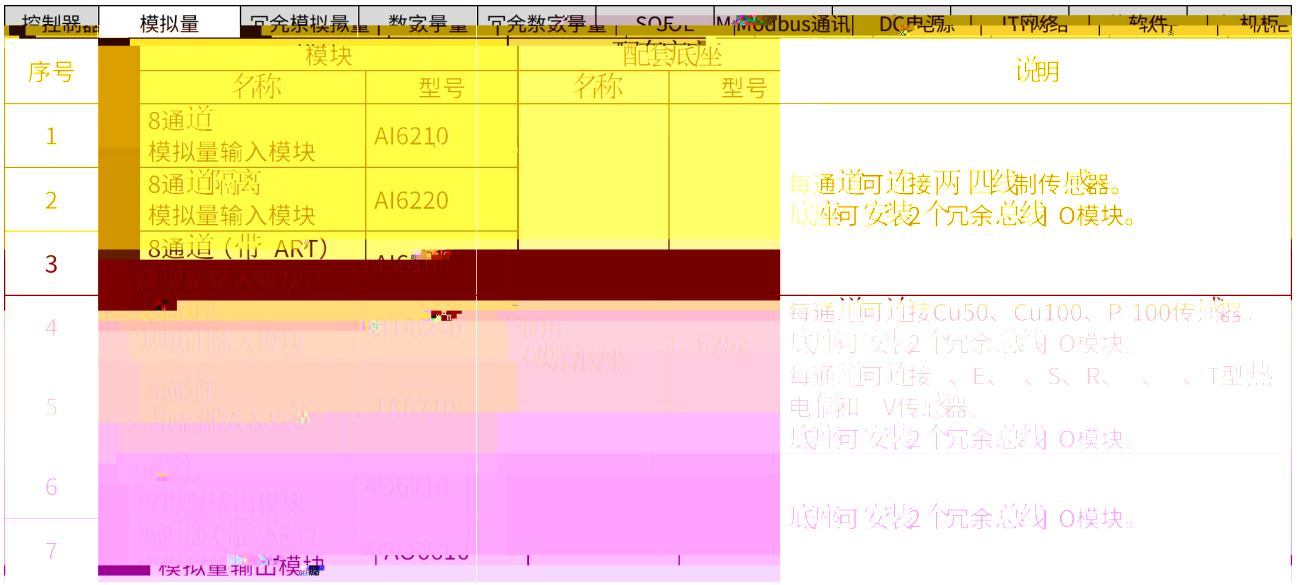


2.3.

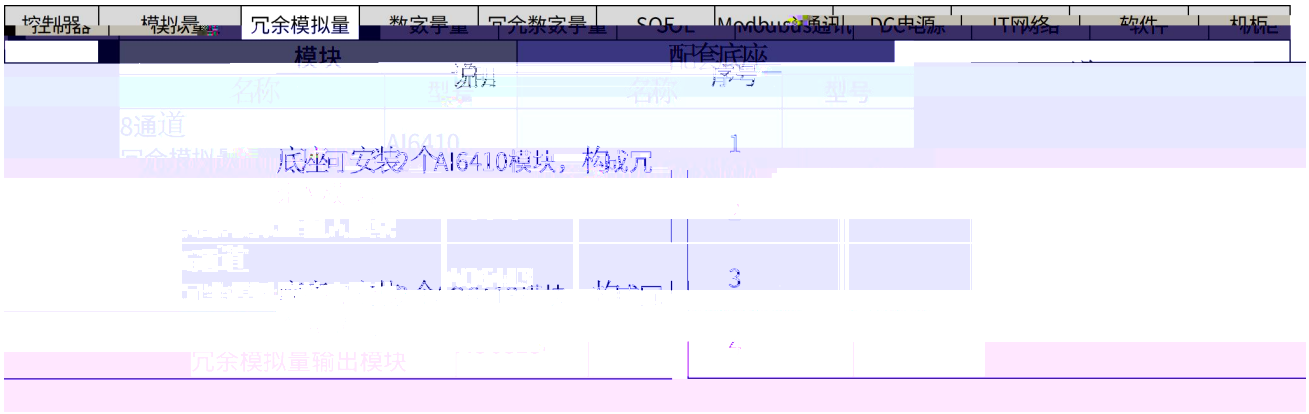
控制器
模拟量
冗余模拟量
数字量
冗余数字量
SOE
Modbus通讯
DC电源
IT网络
软件
机柜
模块
配套底座
序号
名称
型号
名称
型号
8通道
AI6410
1
底座可安装2个AI6410模块，构成冗
3
冗余模拟量输出模块


2.4.

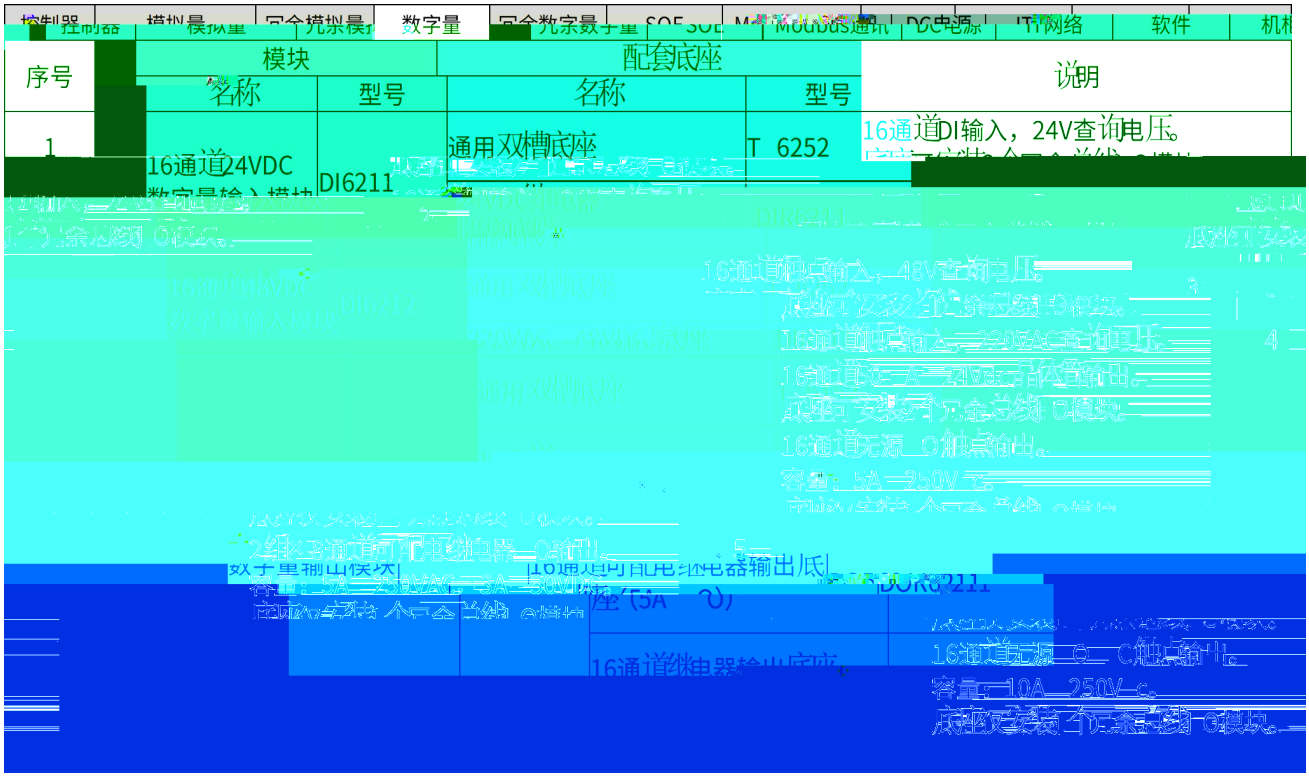
控制器
模拟量
冗余模拟量
数字量
冗余数字量
SOE
Modbus通讯
DC电源
IT网络
软件
机柜
序号
模块
配套底座
说明
名称
型号
名称
型号
1
16通道24VDC
DI6211
通用双槽底座
T 6252
16通道DI输入，24V查询电压。
4
16通道无源 0触点输出。
容量 5A 250V
数字量输出模块
16通道继电器输出底
座（5A 0）
DOR6211
16通道继电器输出底座
16通道无源 C 触点输出
容量 10A 250V
底座可安装1个冗余总线 C模块

2.5.

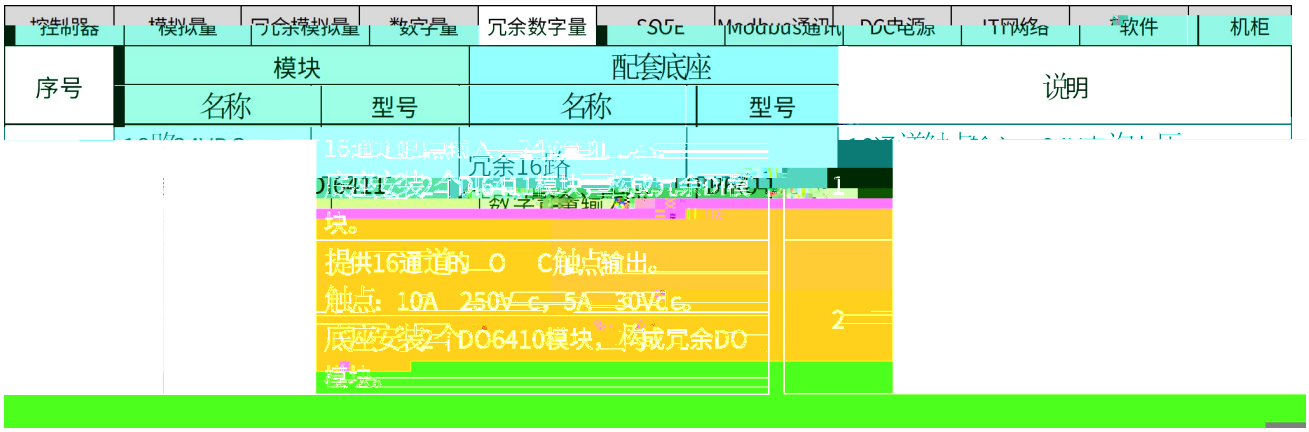

2.6. SOE

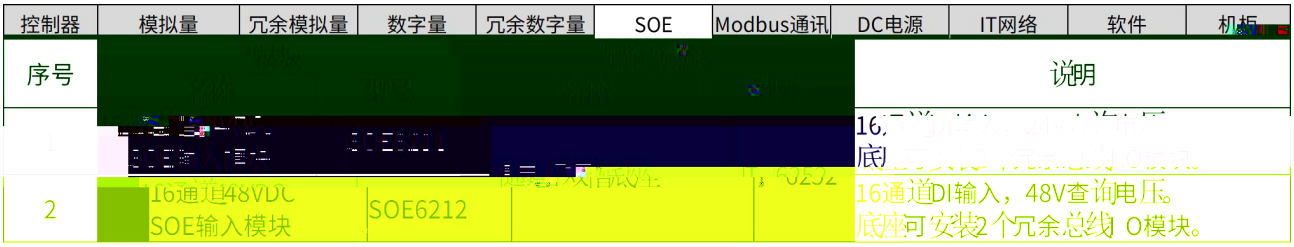


2.7. Modbus




3. PAS300

3.1. DC

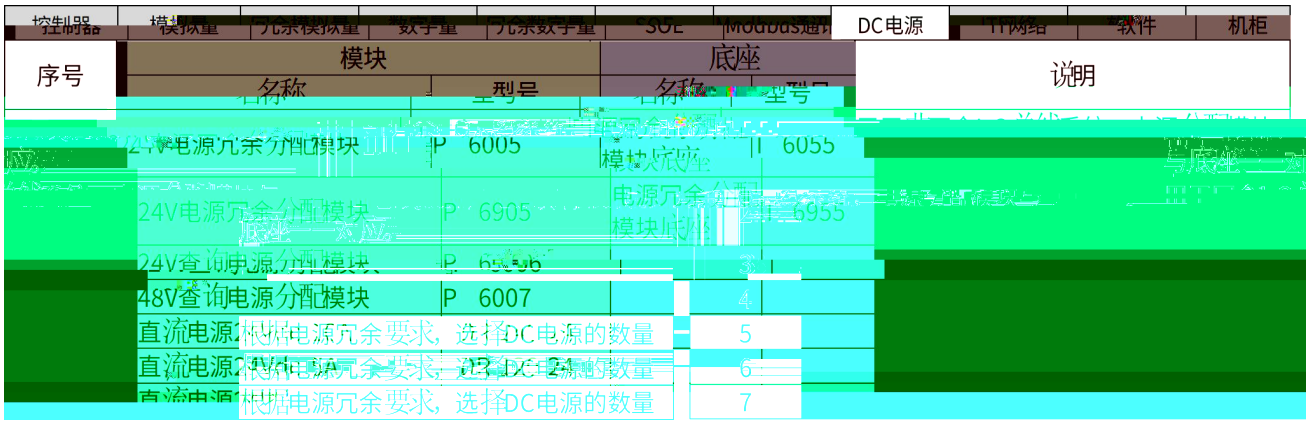

3.2. IT

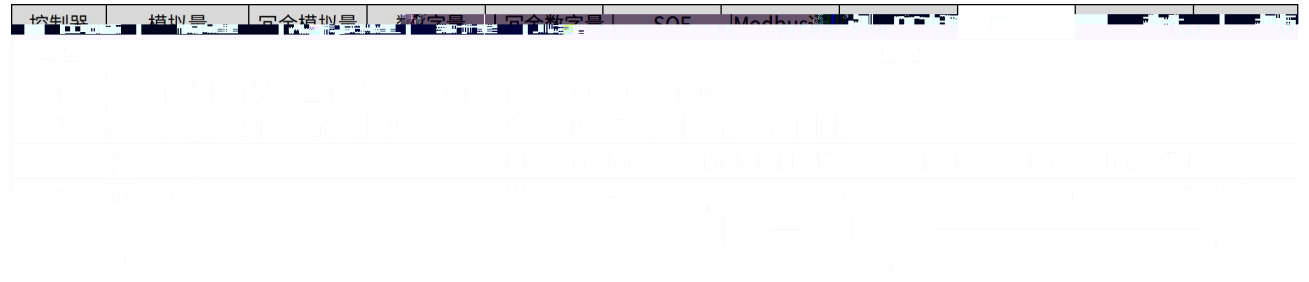

3.3.



3.4.

控制器	模拟量	冗余模拟量	数字量	冗余数字量	SOE	Modbus通讯	DC电源	机柜
序号	名称	型号						
1	操作台	MP6005，1000 800 750						
2	IO机柜	MP6001，2100 800 600						
3	IO机柜	MP6002，2100 800 800						
4	空操机柜	MP6001，2100 800 600						